




宇和島市

凡例

液状化

PL値

- 30<PL
- 15<PL≤30
- 5<PL≤15
- 0<PL≤5
- PL=0
- 対象外

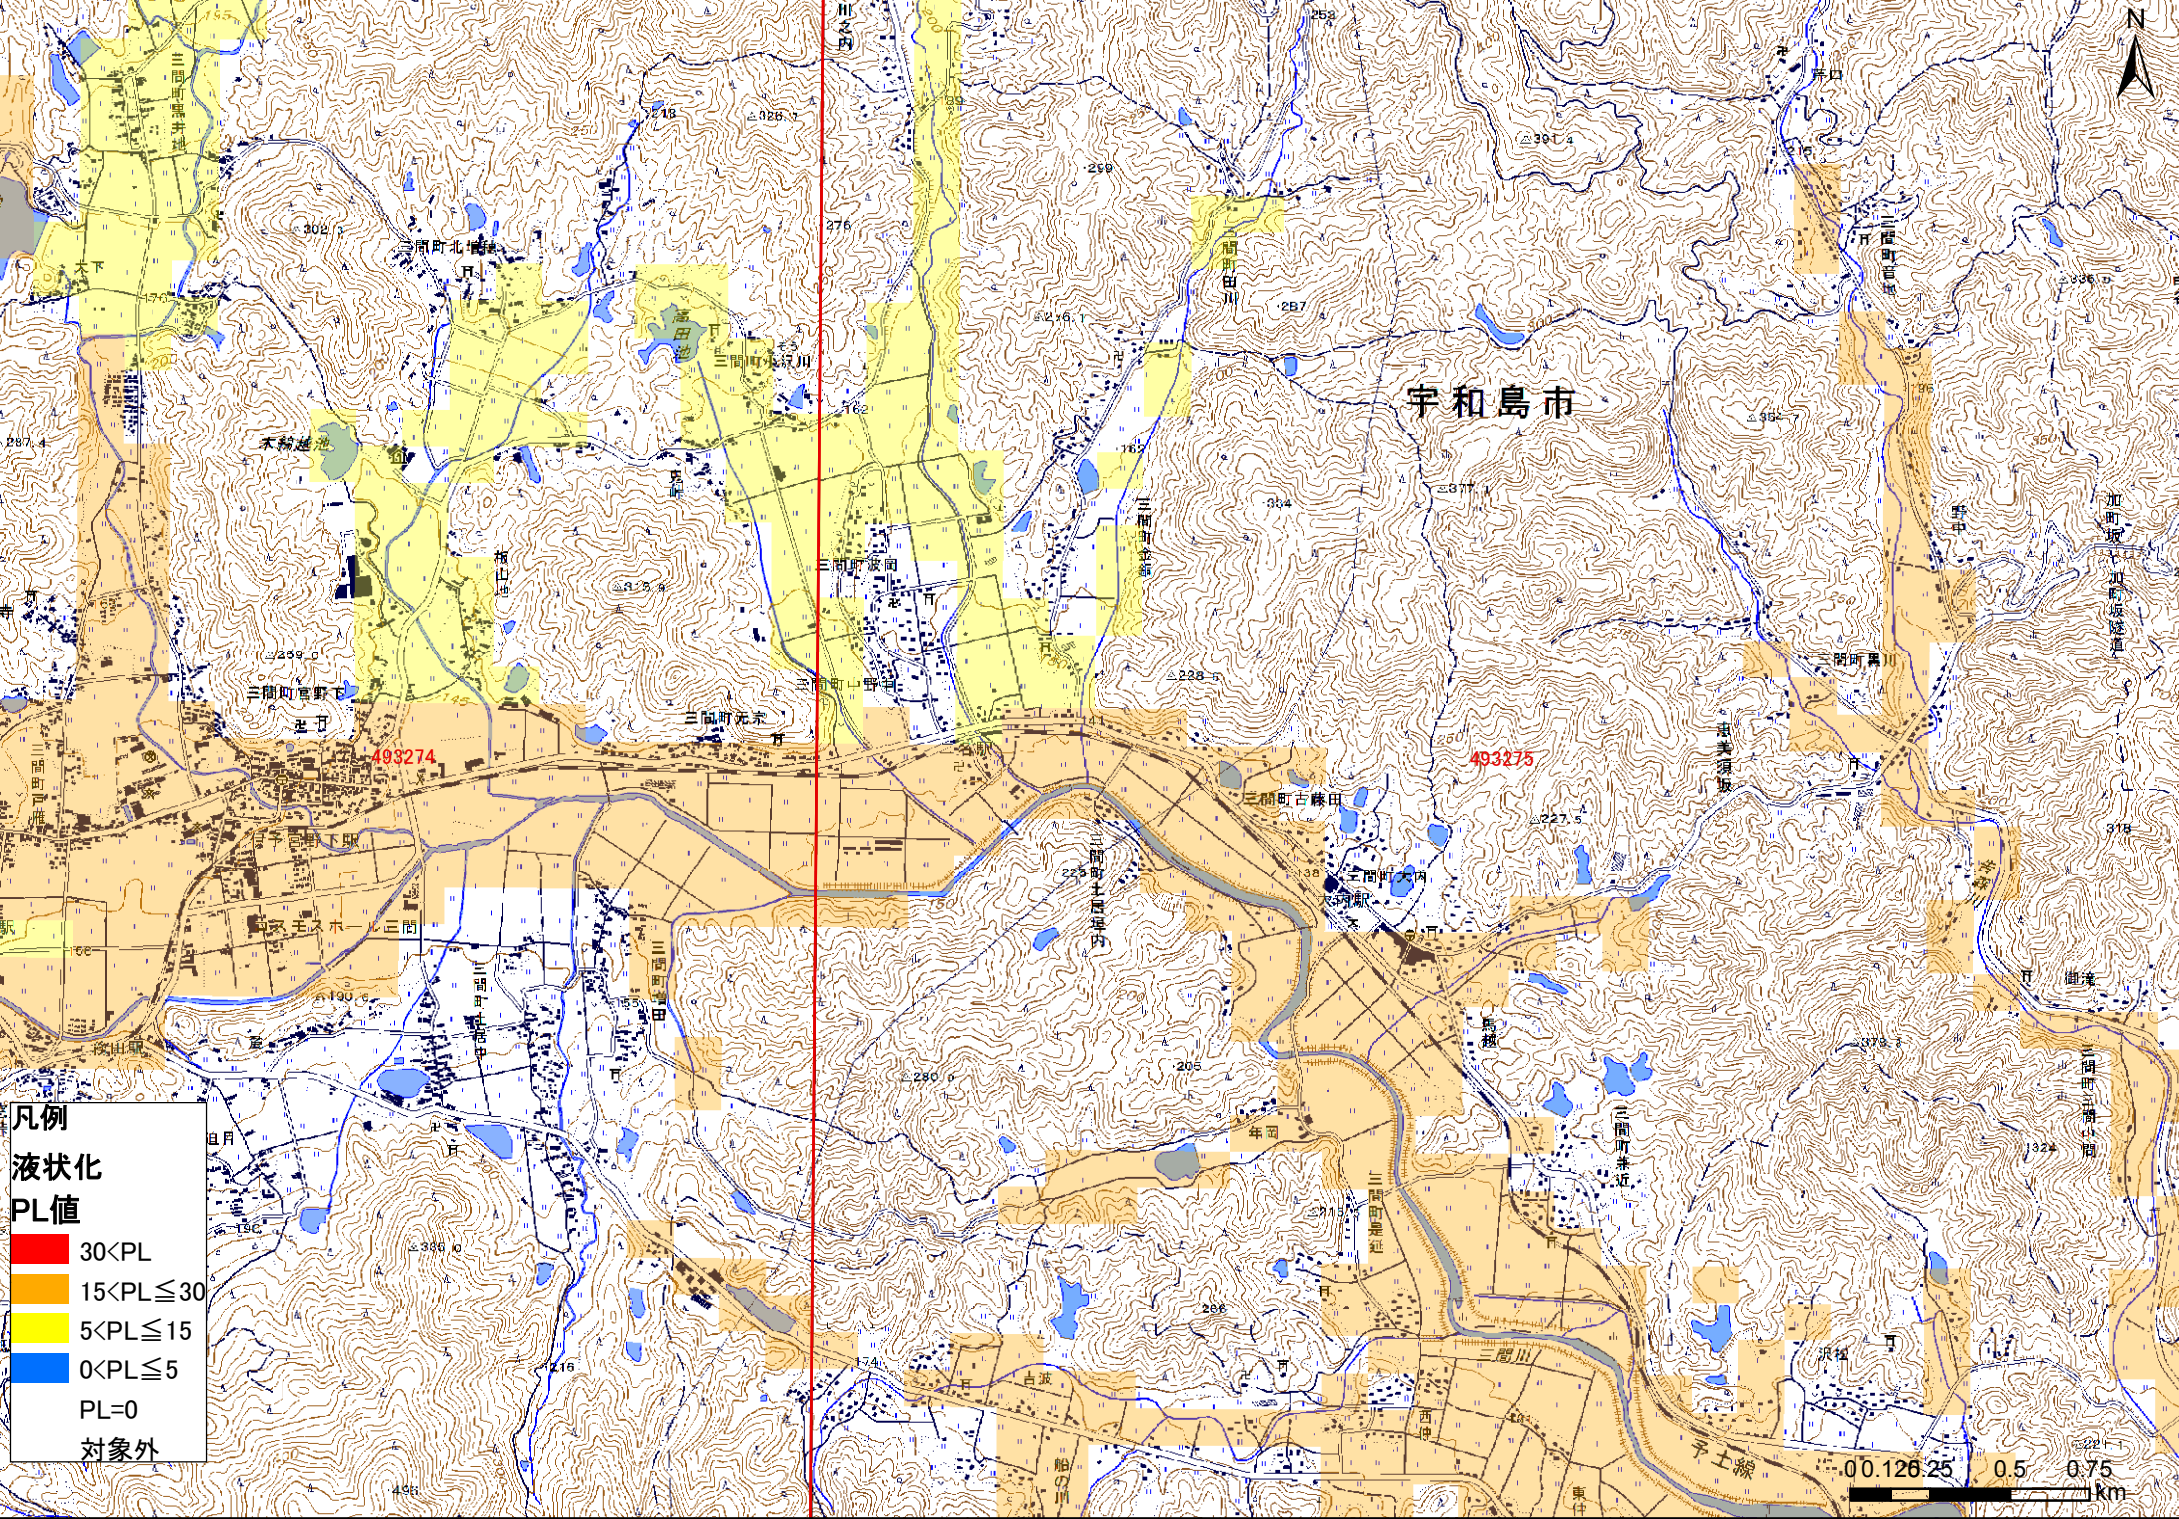

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものである。(承認番号 平25情複 第129号)