
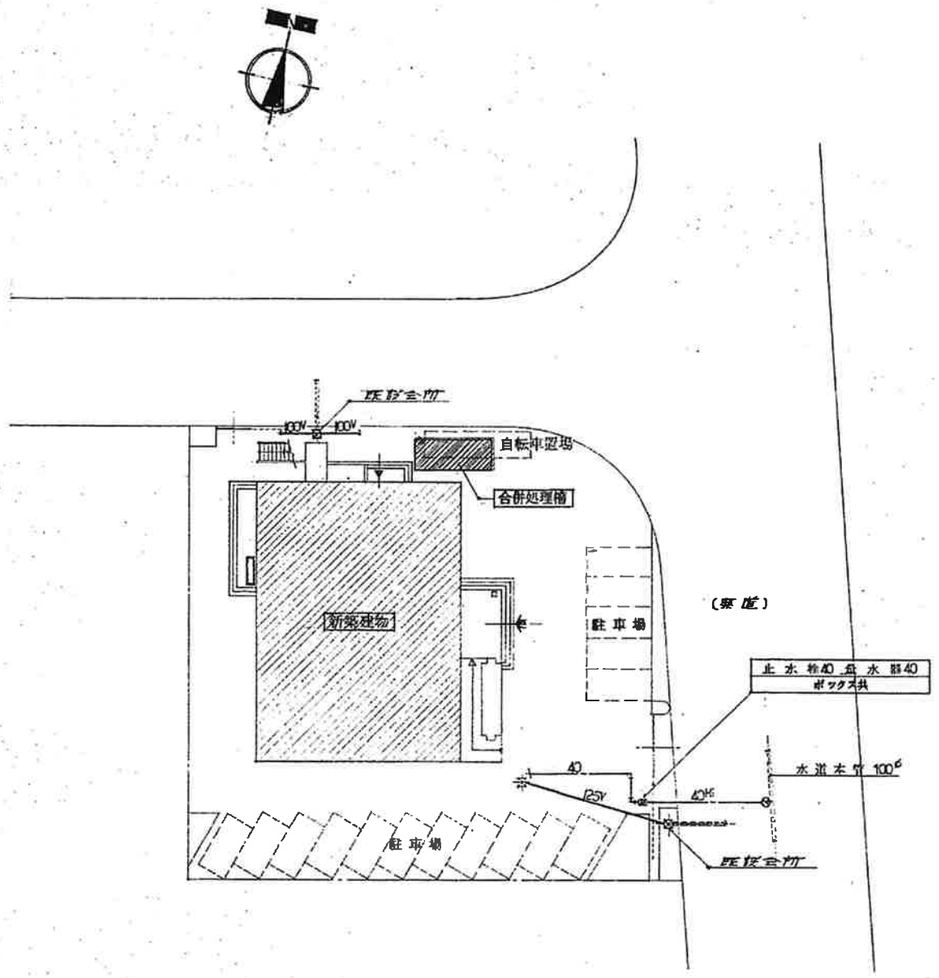


配置図　1/300


会所表

記号	名称	寸法	仕様	数量
A	インバート桝	450□ x 970H	市販品コンクリート桝（厚手）・防臭蓋 MHA-450φ	1
B	〃	360□ x 400H	〃 （〃） 〃 〃 -360φ	1
C	〃	—〃— x 410H	〃 （〃） 〃 〃 -360φ	1
D	〃	450□ x 830H	〃 （〃） 〃 〃 -450φ	1
E	〃	—〃— x 450H	〃 （〃） 〃 〃 -450φ	1
1	ため桝	360□ x 340H	市販品コンクリート桝（厚手） コンクリート蓋	1
2	〃	—〃— x 340H	〃 （〃） 格子蓋 CA-360□	1
3	〃	—〃— x 300H	〃 （〃） 〃 〃 -350□	1
4	〃	200□ x 230H	〃 （〃） 防臭蓋 MHA-200φ	1
5	〃	450□ x 600H	〃 （〃） 格子蓋 CA-450□	1
6	〃	—〃— x 470H	〃 （〃） 〃 〃 -450□	1
7	〃	600□ x 610H	〃 （〃） グレーチング 600□	1
8	〃	600□ x 570H	〃 （〃） 〃 600□	1
9	〃	—〃— x 600H	〃 （〃） 防臭蓋 MHA-600φ	1

			2024年度 （ 教育委員会 生涯学習課 ）	■旧住吉公民館解体工事	機 02
			宇和島市建設部建築住宅課	衛生設備 配置図、会所表	

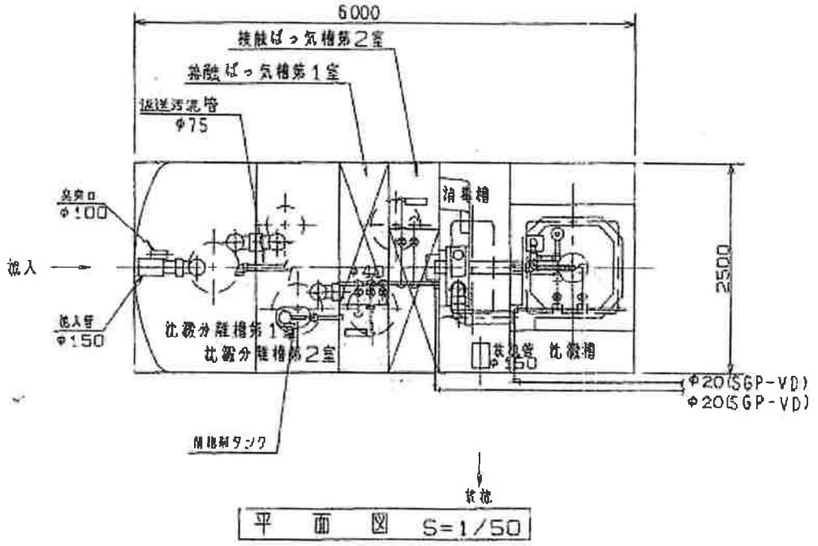


平　面　図　S=1/50

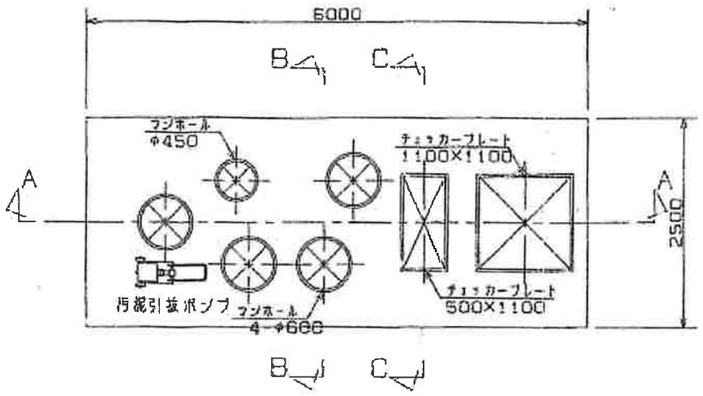

頂版開口図　S=1/50

浄化槽から下水への切替改修済み内容


※　汚物除去及び消毒を行っている。
※　槽内は土で埋戻しを行っている。
※　マンホール、チェッカープレートの蓋は撤去され、コンクリートで塞いでいる。

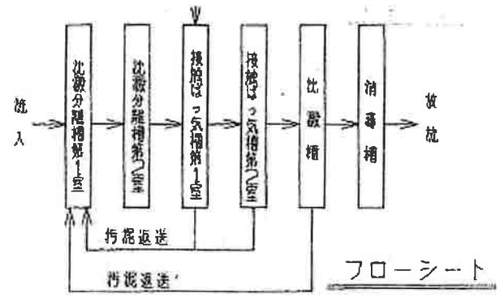


フローシート

仕様	
分類	合併処理
処理計画人員	120
1人当り汚水量	- m^3/人日
処理計画汚水量	5.5m^3/日
流入汚水水質	BOD350PPM
放流汚水水質	BOD 60PPM除去率82%以上
処理方式	接触ばっ気方式
有効容量	m^3
沈殿分離槽第1室	5.561
沈殿分離槽第2室	4.307
接触ばっ気槽第1室	2.584
接触ばっ気槽第2室	2.584
沈殿槽	3.036
消毒槽	0.378
電気機器仕様	
送風機	200V-3相-0.30KW　2台
汚泥引抜ポンプ	200V-3相-0.75KW　1台


チェッカープレート、マンホールは、ボルトロック式とする。
チェッカープレートは、溶融亜鉛メッキ仕上げとする。

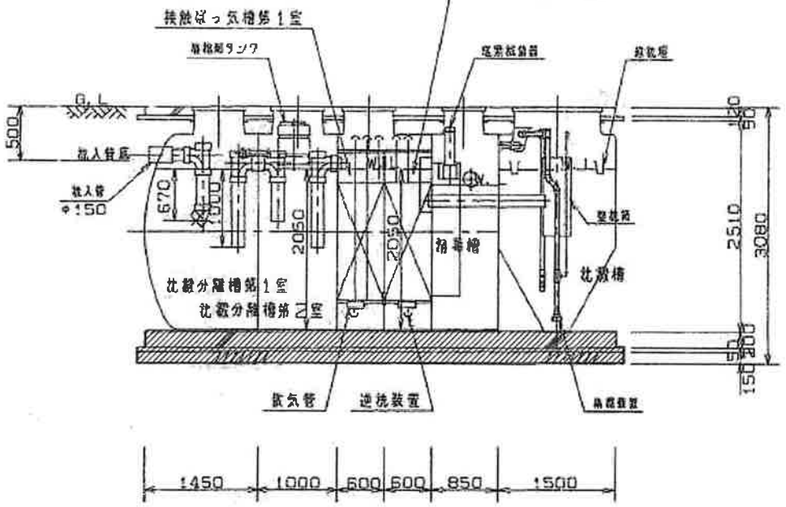


A－A断面図　S=1/50

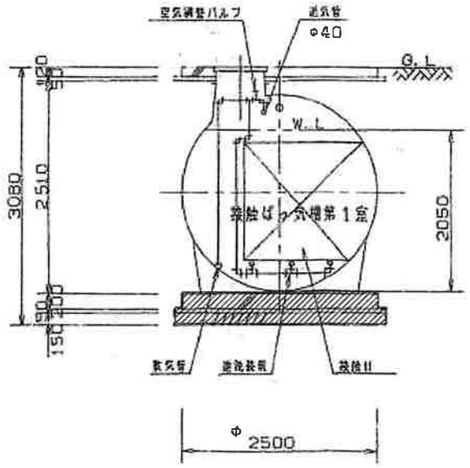

B－B断面図　S=1/50

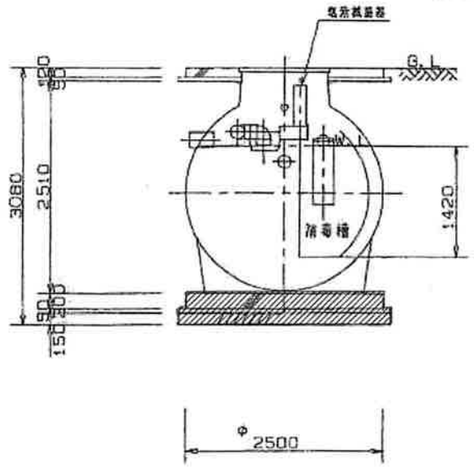

C－C断面図　S=1/50

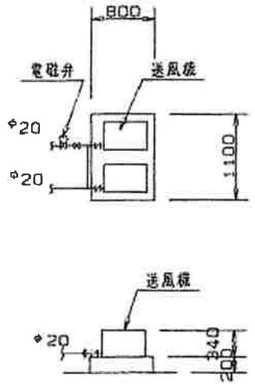

送風機　平面断面図　S=1/50

			2024年度　（　教育委員会　生涯学習課　）	■旧住吉公民館解体工事	意 34
			宇和島市建設部建築住宅課	浄化槽詳細図（1）	